Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
bod rozdelenia PEN na N a PE v RE

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2- zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
- doplnková ochrana - čl. 411.3.3


požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
systém TN - čl. 411.4

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

Zapojenie elektromera s interným riadením pre PVV a TÚV

schéma č. 2

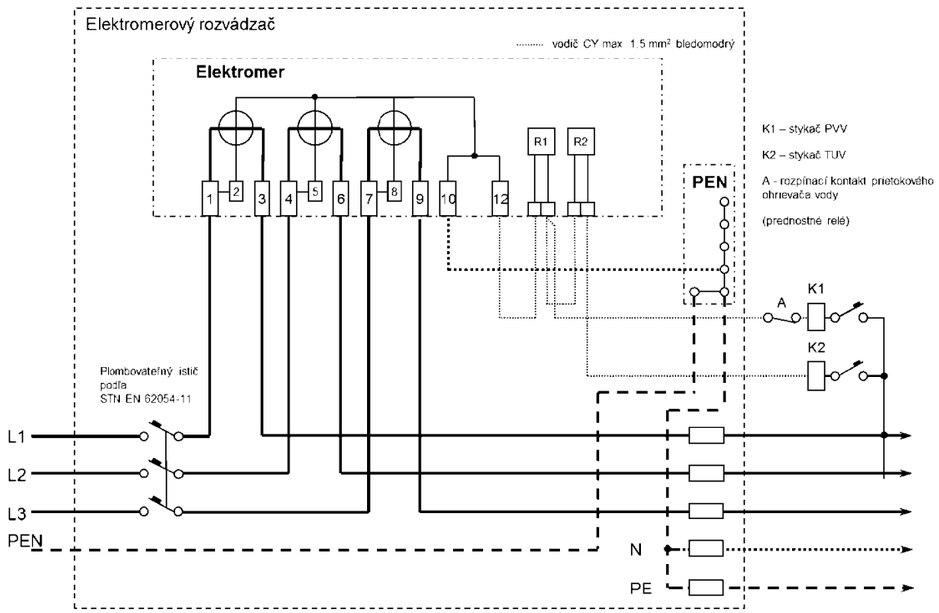


JESTVUJÚCI PRÍVOD Z PRIS

RS11- WL1 CYKY-J 5x16

RS11-WS28 CYKY-O 3x1,5

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, TN C S
Menovitý prúd:	Do 63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	Do 25 mm²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Rozvádzačový zámok ☐ 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od napájania

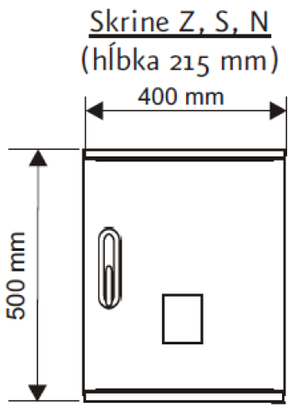

Pi = 29 kW

Ps = 20 kW

HASMA RE1.0 N W 63A Po

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail:citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk		

Autori:	Ing.arch. Pavol Citovický	Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
Zodp. projektant:	Ing. Ján Jurčovič	Ing. Ján Jurčovič Topoľčianska 21 857 05 Bratislava		Ing. arch. Pavol Citovický	
				Mierka:	---
				Obec:	Bratislava-Staré Mesto
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava			Okres:	Bratislava I
Investor:	READING s. r. o. ,Legionárska 10, 811 07 Bratislava			Dátum:	04/2021
Názov stavby:	SZ - VOJENSKÁ NEMOCNICA			Stupeň:	DSP
Miesto:	CESTA NA ČERVENÝ MOST, BRATISLAVA				
Stavebný objekt:	SO 101			Číslo výkresu:	06
Časť:	UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				
Názov výkresu:	ROZVODNICA RE				